



RUA "D"

Reposicionar luminárias

Reposicionar luminárias

CD EXISTENTE

ELETRODUTO EXISTENTE

SALA 01

AC LINEAR ELEKTA
Sinyorg/Princis
6MV a 10MV/máx - FOTONS
with "Baker Stopper"
W1000 Sistema
© 100cm SAD


Transformador

Base de concreto
para gerador
autoprotetido

QG (AG)


QD2 (AL2)

(17986 W)

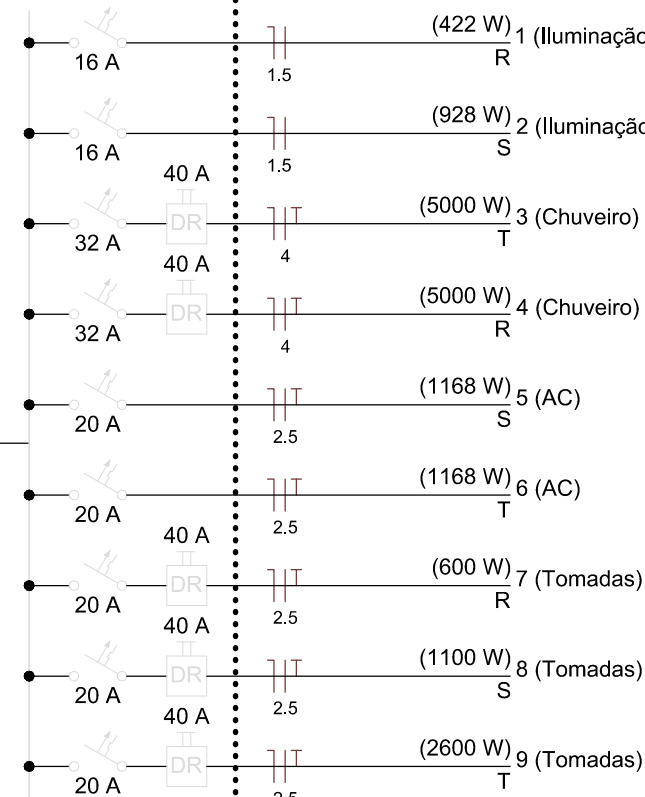

QD3 (AL3)

(11412 W)

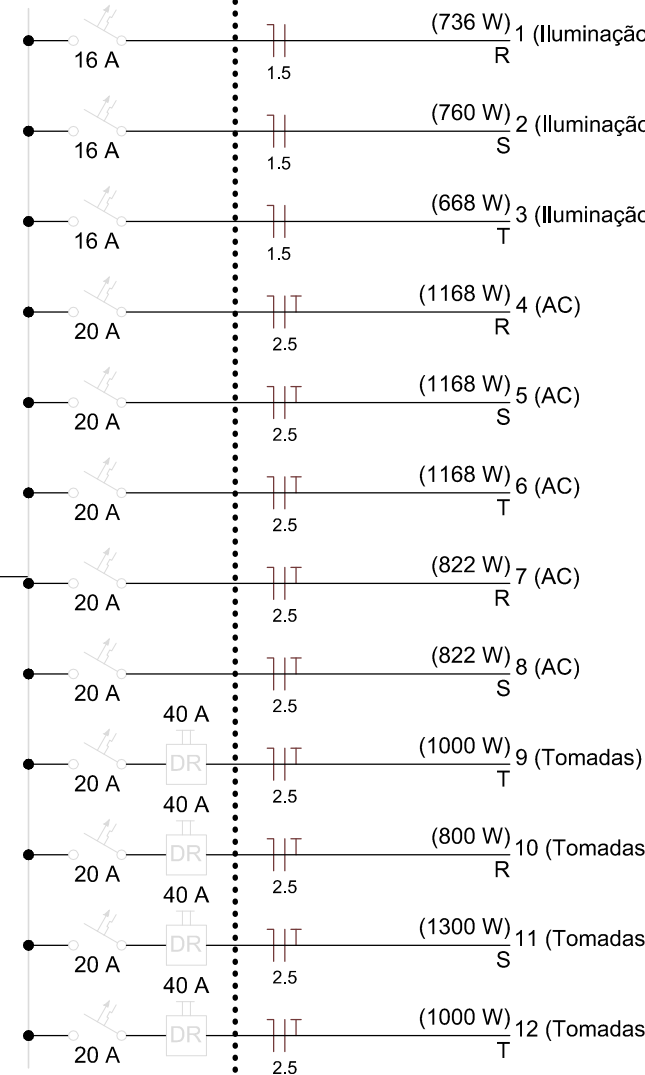

Legenda

- 1 33000 63A 4P+T - 63A - média - 33000W
- Bloco autônomo sinal, emergência a 2,20m do piso
- Bloco autônomo sinal, emergência no teto
- Caixa de alvenaria
- Entrada de serviço subterrânea
- Interruptor autom. por presença a 2,20m do piso
- Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
- Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
- Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
- Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
- Luminária pr flúor, compacta dupla - embutir
- Luminária pr lâmp. flúor, tubular - embutir
- Luminária pr lâmp. incand. soft - parede
- Porto 2P+T a 2,20m do piso
- QGBT
- Quadro de distribuição - embutir a 1,10m do piso
- Tomada 2P+T a 0,30m do piso
- Tomada 2P+T a 1,10m do piso
- Tomada 3P pino chato a 2,30m do piso
- Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso
- Tomada universal 2P+T a 2,20m do piso