1 DETALHE DO ISOLAMENTO DOS DUTOS
SEM ESCALA

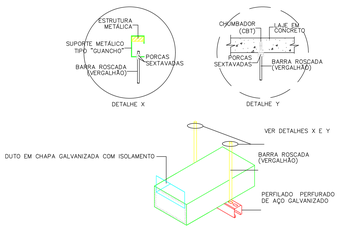

2 DETALHE DO SUPORTE DOS DUTOS
SEM ESCALA

3 JOELHO RETO COM VEIOS
SEM ESCALA

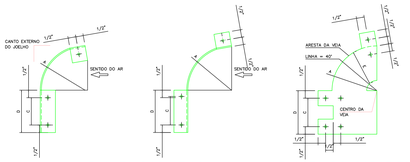

4 DETALHES DOS VEIOS
SEM ESCALA

DIMENSAO	A	B	C	D	E	X	Y
600 OU MENOR	75	95	50	75	50	75	75
610 A 900	125	175	100	125	85	50	125
910 A 1220	180	255	150	180	140	75	180
MAIOR QUE 1230	255	375	230	255	205	100	255

NOTAS
1 – A CHAPA USADA PARA AS VEIAS NAO DEVE SER MAIS FINA DO QUE A REQUERIDA PARA O JOELHO, NA QUAL ELA ESTA MONTADA.
2 – AS ALTURA DA VEIA E IGUAL A ALTURA DO DUTO.
3 – DIMENSOES EM MILIMETROS EXCETO AS ESPECIFICADAS EM POLEGADAS.

PLANTA DAS VEIAS
SEM ESCALA

PLANTA DO GABARITO
PARA MARCACAO DOS FUROS DOS REBITES
SEM ESCALA



5 DETALHE TÍPICO DE JUNTA FLEXIVEL
SEM ESCALA



TABELA DE VEIOS INTERNOS

DIÂMETRO EQ. (mm)	R1 (mm)	R2 (mm)	R3 (mm)	DIÂMETRO EQ. (pol)	R1 (mm)	R2 (mm)	R3 (mm)
100	5	10	–	4"	125	40	87	150
125	5	10	–	5"	125	40	87	150
150	5	10	–	6"	125	40	87	150
175	10	13	–	7"	125	45	92	156
200	10	13	–	8"	125	45	92	156
225	10	13	–	9"	125	45	92	156
250	10	13	–	10"	125	45	92	156
275	10	13	–	11"	125	45	92	156
300	10	13	–	12"	125	45	92	156
325	10	13	–	13"	125	45	92	156
350	10	13	–	14"	125	45	92	156
375	10	13	–	15"	125	45	92	156
400	10	13	–	16"	125	45	92	156
425	10	13	–	17"	125	45	92	156
450	10	13	–	18"	125	45	92	156
475	10	13	–	19"	125	45	92	156
500	10	13	–	20"	125	45	92	156
525	10	13	–	21"	125	45	92	156
550	10	13	–	22"	125	45	92	156
575	10	13	–	23"	125	45	92	156
600	10	13	–	24"	125	45	92	156
625	10	13	–	25"	125	45	92	156
650	10	13	–	26"	125	45	92	156
675	10	13	–	27"	125	45	92	156
700	10	13	–	28"	125	45	92	156
725	10	13	–	29"	125	45	92	156
750	10	13	–	30"	125	45	92	156
775	10	13	–	31"	125	45	92	156
800	10	13	–	32"	125	45	92	156
825	10	13	–	33"	125	45	92	156
850	10	13	–	34"	125	45	92	156
875	10	13	–	35"	125	45	92	156
900	10	13	–	36"	125	45	92	156
925	10	13	–	37"	125	45	92	156
950	10	13	–	38"	125	45	92	156
975	10	13	–	39"	125	45	92	156
1000	10	13	–	40"	125	45	92	156
1025	10	13	–	41"	125	45	92	156
1050	10	13	–	42"	125	45	92	156
1075	10	13	–	43"	125	45	92	156
1100	10	13	–	44"	125	45	92	156
1125	10	13	–	45"	125	45	92	156
1150	10	13	–	46"	125	45	92	156
1175	10	13	–	47"	125	45	92	156
1200	10	13	–	48"	125	45	92	156
1225	10	13	–	49"	125	45	92	156
1250	10	13	–	50"	125	45	92	156
1275	10	13	–	51"	125	45	92	156
1300	10	13	–	52"	125	45	92	156
1325	10	13	–	53"	125	45	92	156
1350	10	13	–	54"	125	45	92	156
1375	10	13	–	55"	125	45	92	156
1400	10	13	–	56"	125	45	92	156
1425	10	13	–	57"	125	45	92	156
1450	10	13	–	58"	125	45	92	156
1475	10	13	–	59"	125	45	92	156
1500	10	13	–	60"	125	45	92	156
1525	10	13	–	61"	125	45	92	156
1550	10	13	–	62"	125	45	92	156
1575	10	13	–	63"	125	45	92	156
1600	10	13	–	64"	125	45	92	156
1625	10	13	–	65"	125	45	92	156
1650	10	13	–	66"	125	45	92	156
1675	10	13	–	67"	125	45	92	156
1700	10	13	–	68"	125	45	92	156
1725	10	13	–	69"	125	45	92	156
1750	10	13	–	70"	125	45	92	156
1775	10	13	–	71"	125	45	92	156
1800	10	13	–	72"	125	45	92	156
1825	10	13	–	73"	125	45	92	156
1850	10	13	–	74"	125	45	92	156
1875	10	13	–	75"	125	45	92	156
1900	10	13	–	76"	125	45	92	156
1925	10	13	–	77"	125	45	92	156
1950	10	13	–	78"	125	45	92	156
1975	10	13	–	79"	125	45	92	156
2000	10	13	–	80"	125	45	92	156

6 DETALHE TÍPICO – VEIOS INTERNOS
SEM ESCALA



7 DETALHE TÍPICO PARA PORTA DE INSPEÇÃO EM DUTO DE EXAUSTÃO
SEM ESCALA



8 DETALHE TÍPICO DA PORTA DE INSPEÇÃO
SEM ESCALA

NOTAÇÕES GERAIS

LISTA MESTRA DE ARQUIVOS

REVISÕES

	DATA	RUBRICA	APROV.	DATA	RUBRICA
EXECUTADO	EQUIPE				
VERIFICADO	ROBERTO				
APROVADO	ROBERTO				
ESCALA	INDICADA				

PRELIMINAR | PI APROVAÇÃO | PI CONHECIMENTO | PI COTAÇÃO
PI CONSTRUÇÃO | CONF. COMPRADO | AS BUILT | CANCELADO

RESPONSAVEL TECNICO (ARTA)
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO ROBERTO BONFIM DA FONSECA - ENG. MEC. CREA 060.111.729/D
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PROJETO: REFEITÓRIO - COZINHA
LOCAL: RUA - SANTA MARIA - RS
ETAPA: EXECUTIVO
PRANCHA: EXAUSTÃO DA COZINHA DO REFEITÓRIO

REVISÃO R01
DATA 10/04/2018
CÓDIGO Nº 146
FOLHA EXA104

ANDRÉ AUGUSTO FREDERICO
ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1560 - SALA 1101
PLAZA ROBERTO BARRIOS, 260 CENTRO CURITIBA
FONE: 41 3026 0606 / 3026 0616 / 3026 0626 / 3026 0636
CEP 80.020-310
CNPJ 04.781.198/0001-00

ARQUIVO C:\Users\andre\Downloads\Planilha\Planilha1 Kit exaustores\Cozinha Nova\Kit Exaustor 2018\Exhaust\Pranchas\Exaustão.dwg